AREE SOGGETTE A V.P.E.

IMPIANTI

STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE

STRADE / PISTE

PIAZZOLE

ALLARGAMENTI

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE MASSIMA DI PROGETTO DP 75,0 bar
GRADO DIUTILIZZAZIONE DICHIARATO f=0,57
GRADO DIUTILIZZAZIONE ADOTTATO f=0,456

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M.17.04.08

DATI DI ESERCIZIO (C.P.I.)
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MOP 75,0 bar
GRADO DIUTILIZZAZIONE DICHIARATO f=0,57
IMPIANTO IN CONFORMITA' AL D.M.17.04.08

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASCE TERMOREST.RINGENTI

DATI GENERALI
DN 200 de prog. 0 e prog. 0
DIAMETRO ESTERNO DEFINITO 219,1 mm

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 0 m.

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

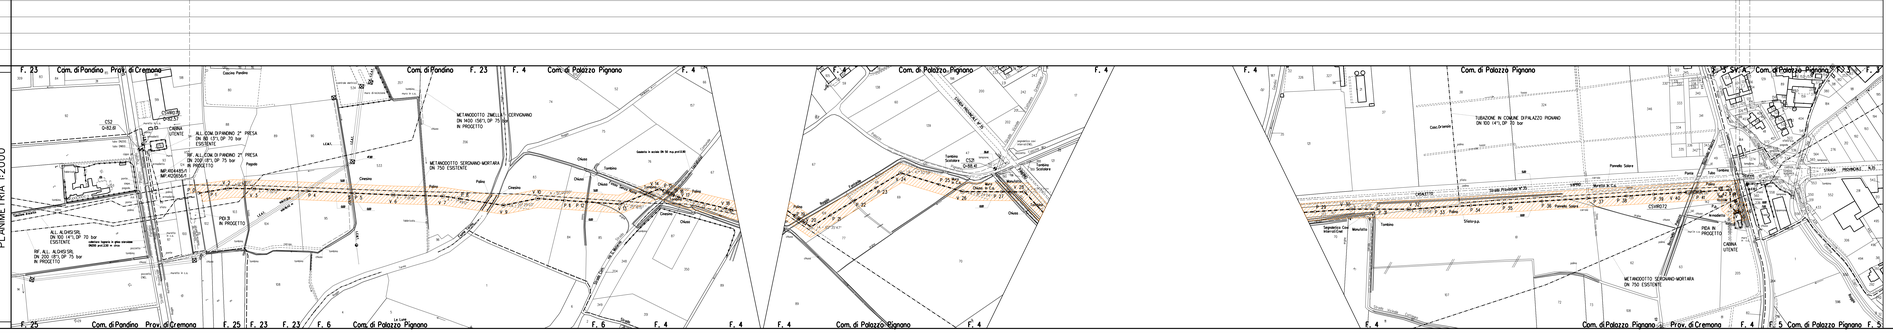
F. 23 Com. di Pandino Prov. di Cremona
F. 23 F. 4 Com. di Palazzo Pignano
F. 4
F. 4 Com. di Palazzo Pignano
F. 4
F. 5 Sv.A. Com. di Palazzo Pignano F. 5
F. 25 Com. di Pandino Prov. di Cremona
F. 25 F. 23 F. 23 F. 6 Com. di Palazzo Pignano
F. 6 F. 4 F. 4
F. 4 Com. di Palazzo Pignano F. 4
F. 4 Com. di Palazzo Pignano F. 4 F. 5 Com. di Palazzo Pignano F. 5
CABINA UTENTE
ALL.CON DI PRIMO 2° PRESA DN 80 (4") DP 75 bar ESISTENTE
ALL.CON DI PRIMO 2° PRESA DN 200 (8") DP 75 bar IN PROGETTO
MP.R04851/ MP.R05851
ALL.ALDIESERI DN 50 (4") DP 75 bar ESISTENTE
RF. ALL. ALDIESERI DN 200 (8") DP 75 bar IN PROGETTO
PDI.3 IN PROGETTO
METANODOTTO ZINELLI CERVIGNANO DN 900 (36") DP 75 bar IN PROGETTO
METANODOTTO SERIGNANO MORTARA DN 750 ESISTENTE
TUBAZIONE IN CORONE D'ALAZZO PIGNANO DN 150 (4") DP 50 bar
SP.ex PROVINCIALE N.25
Strada Provinciale N.25
Strada Provinciale N.25 - Km.0+000 - Km.0+500
CONTRADA PRIMOCASTELLO
Cascina Grande
Cascina Pandino
Cascina Palazzo
Cascina Pignano
Cascina Sabbia
Cascina Sabbia Grande
Cascina Sabbia Piccola
Cascina Sabbia Piccola
Cascina Sabbia Piccola